



ROZDZIELNICA TOS

$P_i = P_s = 20,326 \text{ kW}$   
 $I_s = 31,58 \text{ A}$

XL3-160-3x24  
NR. REF. 0200 63

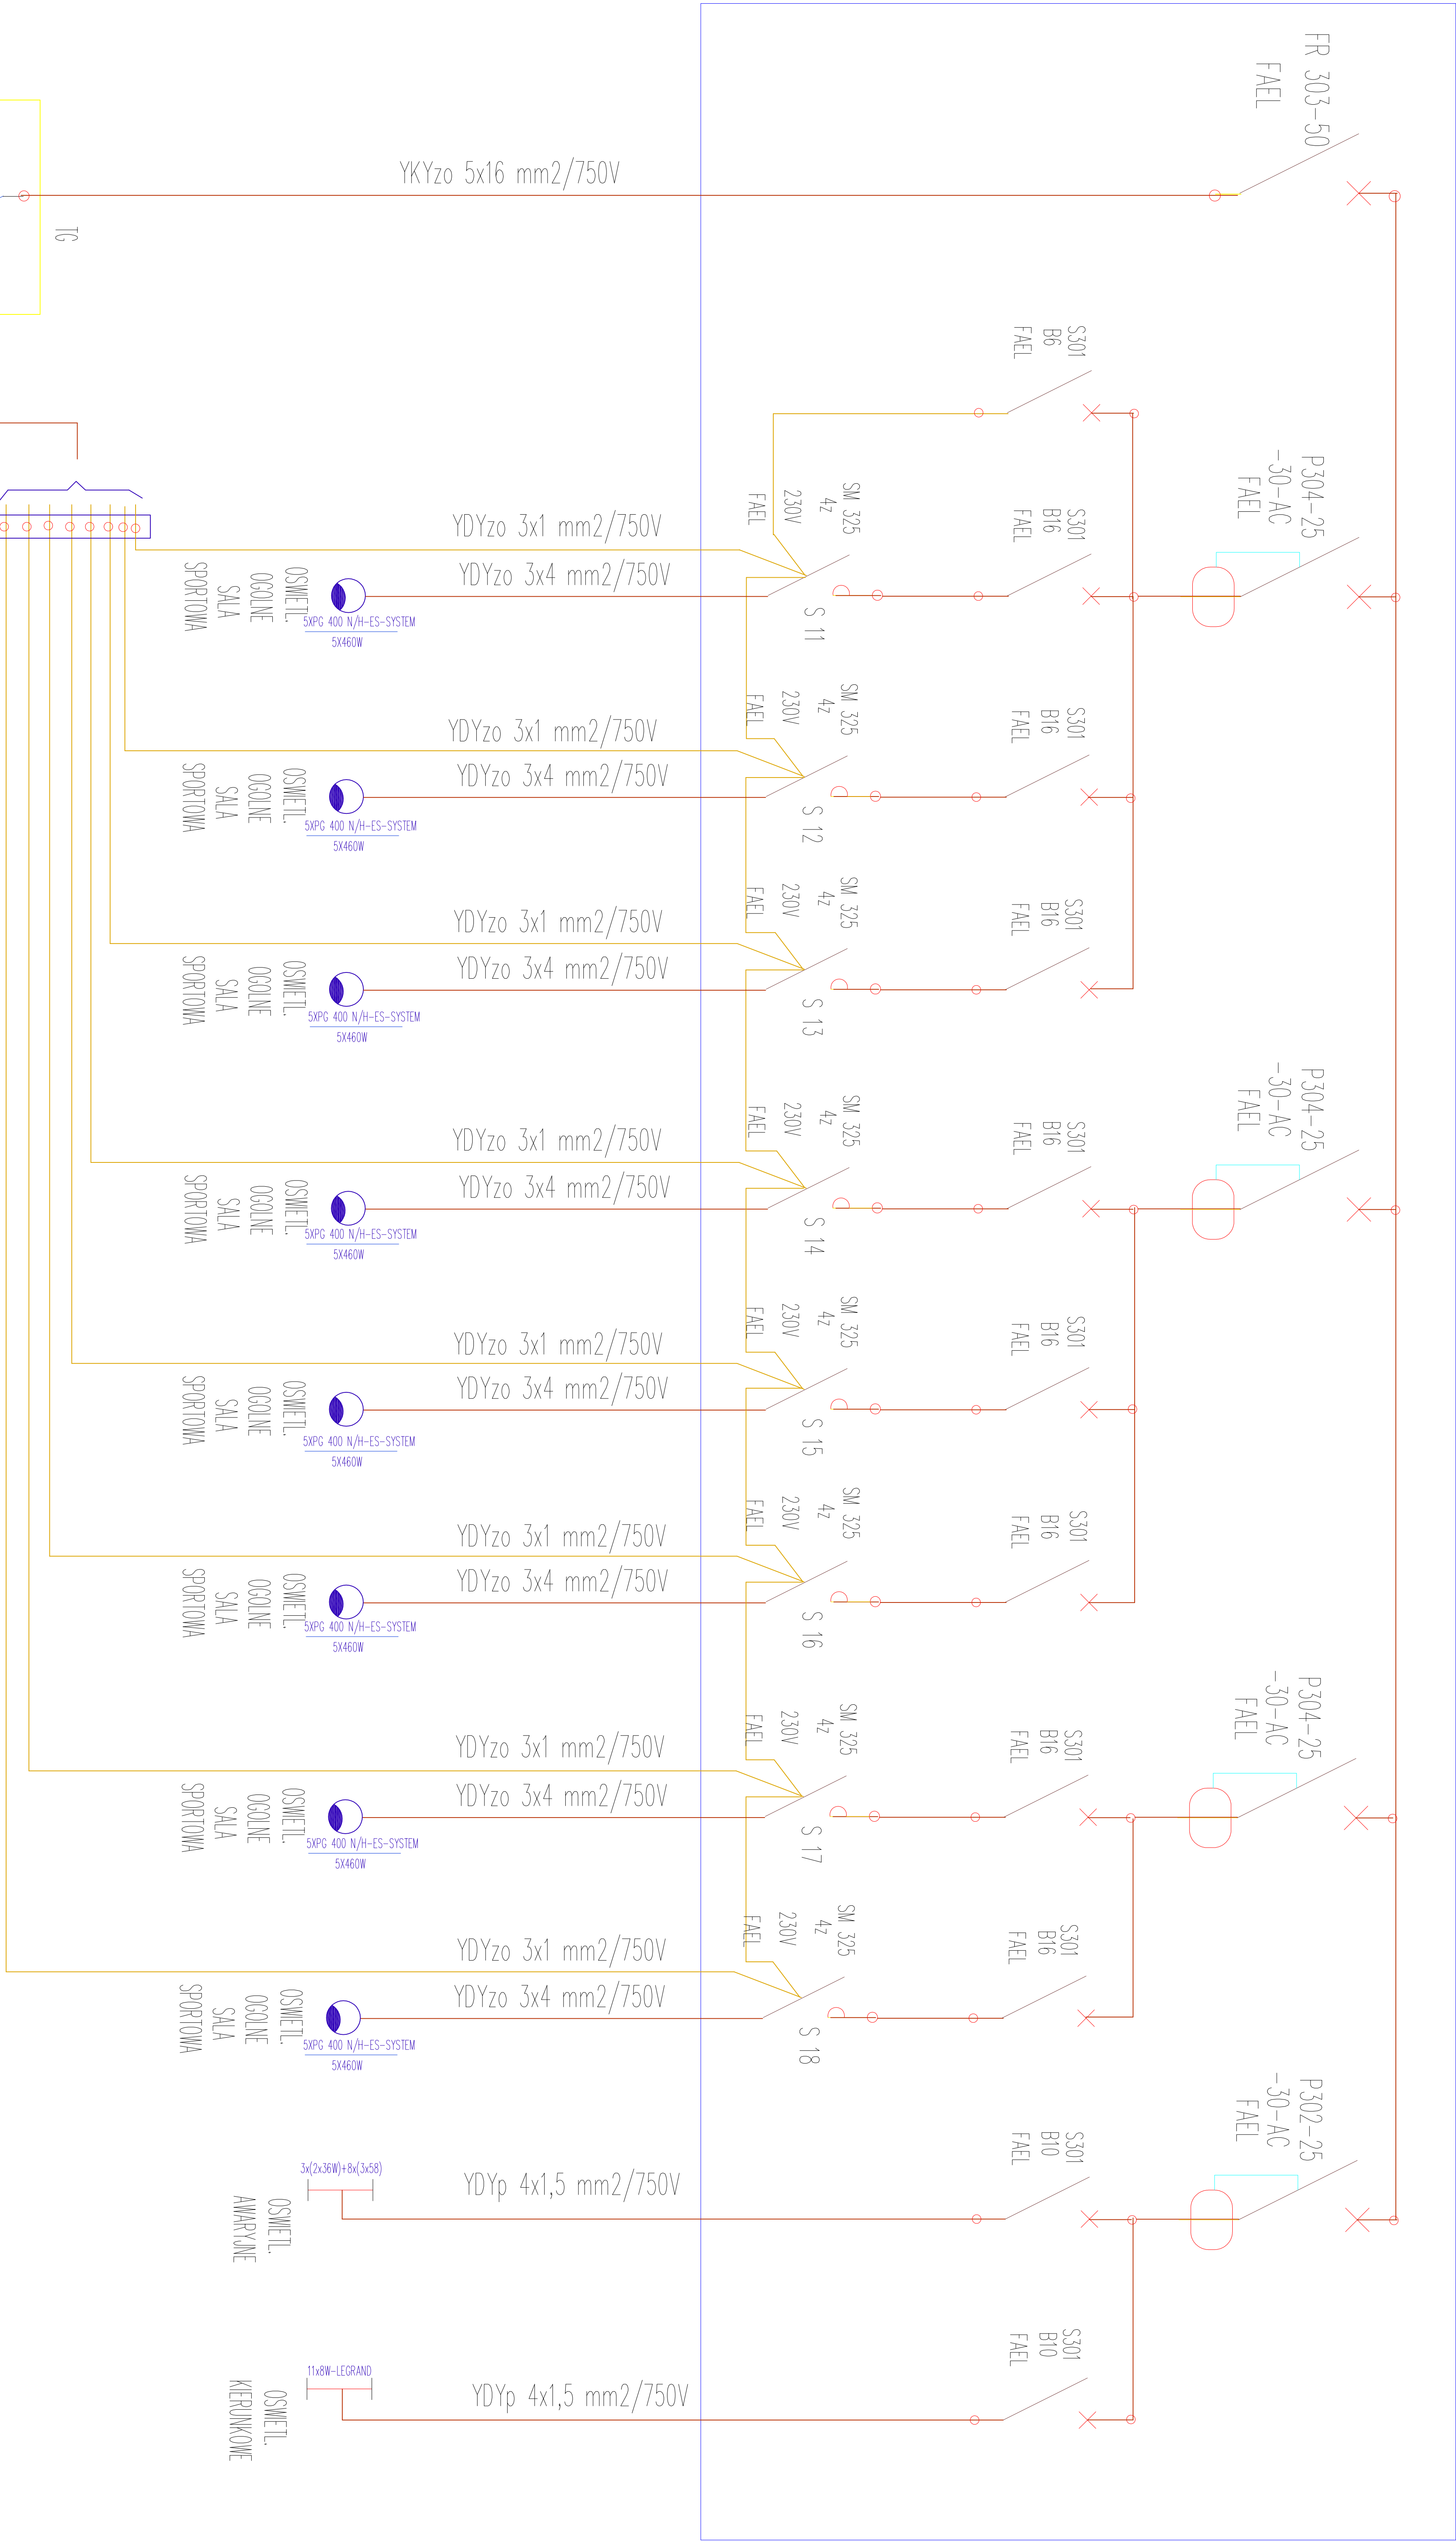

OBWÓD 1	OBWÓD 2
OBWÓD 3	OBWÓD 4
OBWÓD 55	OBWÓD 6
OBWÓD 7	OBWÓD 8

STEROWANIE OSMIETLENIA HALL

Opracował:		Data:		Inwestor:	
Projektował:		20.06.08		Gmina Dobra	
Sprawdził:		20.06.08		Nr upr.: 475/73/Lm St-138/73	
Temat opracowania: Sala sportowa w Dobrej - Długa Wieś.					
Nazwa rys SCHEMAT ROZDZIELNICZY TOS				Rew:	Skala:
Nr rys:				13	